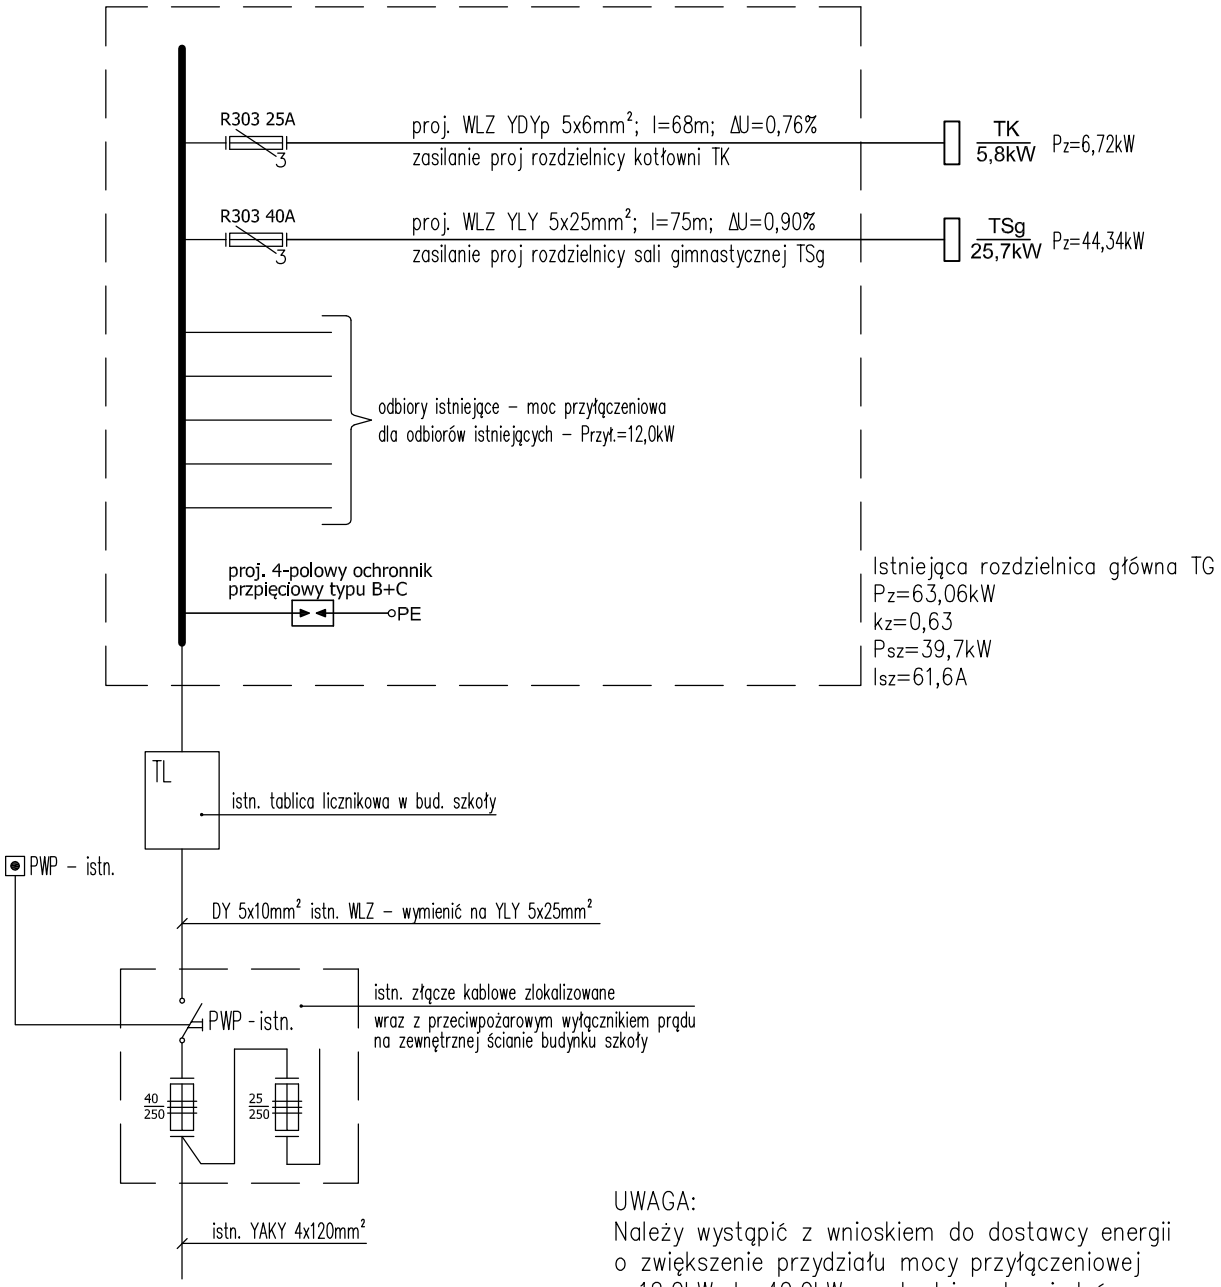

UWAGA:
Należy wystąpić z wnioskiem do dostawcy energii o zwiększenie przydziału mocy przyłączeniowej z 12,0kW do 40,0kW, co będzie odpowiadać zabezpieczeniu przedlicznikowemu I_B=63A.

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
UKŁAD SIECI: TN–S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ART - DOR
USŁUGI PROJEKTOWE

Dorota Jączyńska
26-600 Radom, ul. Szczawińskiego 6/15
NIP 796 136 52 03, tel. 48 360 60 66
e-mail: jaczynska1@op.pl

OBIEKT	Projekt wykonawczy Sala gimnastyczna z zapleczem dobudowana do PSP w Klwatce Królewskiej, dz. nr 405
TEMAT RYSUNKU	**Schemat instalacji elektrycznych rozdzielnica główna TG**

PROJEKTOWAŁ:	inż. Jan Szczepaniak	UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI ELEKTRONENRGETYCZNYCH I INST. ELEKTRYCZNYCH NR EWID. 106/76	DATA 11.2017 SKALA: - NR RYS. 1.